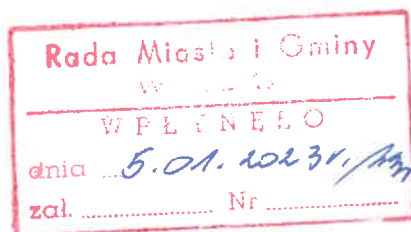


Wysoka, 05.01.2023 r.

Nr Or.III.0003.44.2022



Pan
Stanisław Grzybowski
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Wysoka

Odpowiadając na zapytanie międzysesyjne Nr RMiG.0003.204.2022 z dnia 09.12.2022 r. Radnego Miasta i Gminy Wysoka Henryka Stańczyka dotyczącego przyczyn skażenia wody w Wysokiej, Wycoczce, Bądeczu i Sędzińcu informuję, iż:

Zakład Gospodarki Komunalnej regularnie bada jakość wody na różnych ujęciach na terenie całej gminy. W momencie gdy występują przekroczenia w zakresie parametrów mikrobiologicznych, Zakład natychmiastowo przesyła takową informację do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z harmonogramem przedsięwzięć naprawczych i przekazuje do wiadomości burmistrzowi. Podobnie było w dniu 22 listopada bieżącego roku. W tym dniu uzyskano wynik badania laboratoryjnego i przekazano wraz z harmonogramem do sanepidu oraz do wiadomości burmistrza. W dniu 24 listopada Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna postanowiła wydać komunikat o zakazie spożywania wody pitnej. W tym samym dniu Zakład zaopatrzył się w wodę butelkowaną i wynajął „beczkę” z wodą pitną. Urząd natomiast opublikował informację na stronie Urzędu i profilu FB oraz rozesłał komunikaty smsowe. W dniu 25 listopada odbyło się posiedzenie zarządzania kryzysowego. Stosowne komunikaty przekazano sołtysom oraz przewodniczącym jednostek pomocniczych, celem wywieszenia ich na tablicach ogłoszeń i wejściach do klatek schodowych. Urzędnicy natomiast rozwiesili informacje na drzwiach sklepów i aptek. Skorzystano z sugestii radnego Henryka Stańczyka i w teren wyjechał samochód z megafonem. W dniu 26 listopada badanie wody pobranej do badania w dniu 23 listopada nie wykazało już żadnych przekroczeń, tak więc w momencie pojawienia się komunikatu woda była już zdatna do spożycia, a więc procedura płukania i chlorowania sieci stosowana przez Zakład po stwierdzeniu jakichkolwiek anomalii przyniosła spodziewane efekty. Co do przyczyny skażenia wody, trudno jest stwierdzić to jednoznacznie. Mogło zbiec się tutaj kilka działań, niezależnych od siebie, związanych z pracami na sieci wodociągowej, usuwaniem awarii lub złego stanu technicznego samego wodociągu.

Urząd jak i Zakład dokładają wszelkich starań, aby woda dla mieszkańców była zawsze dostępna i w jak najlepszym stanie. Przykład rur wodociągowych z Jeziorek Kosztowkich pokazał, że czas na gruntowną wymianę wszystkich rur cementowo-azbestowych. Kolejne zadania inwestycyjne, takie jak budowa wodociągu w Mościskach, ul. Kościuszki czy modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młotkowie wraz z budową dwóch kolejnych ujęć wody pitnej powinno nie tylko polepszyć jakość wody, ale zminimalizować również ryzyko skażenia w przyszłości.

O bardziej szczegółowe dane poproszona została Pani Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Udzielona odpowiedź wraz z przesłanymi materiałami stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

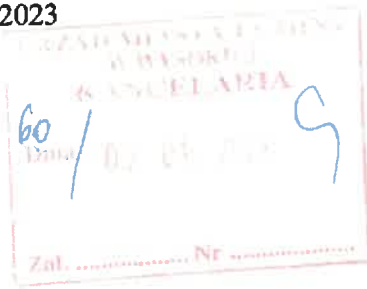
Załącznik:

Pismo Pani Kierownik ZGK w Wysokiej z dnia 03.01.2023 r., L.dz.2/01/2023 dotyczące odpowiedzi na zapytanie międzysesyjne Radnego Miasta i Gminy Wysoka Henryka Stańczyka wraz z załącznikami

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radny Miasta i Gminy Wysoka Henryk Stańczyk
3. a/a

L.dz.2/01/2023



Pan

Burmistrz

Miasta i Gminy Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Pila

W odpowiedzi na zapytanie międzysesyjne otrzymane w dniu 13.12.2022r. Radnego Rady Miasta i Gminy Wysoka Pana Henryka Stańczyka w sprawie przyczyn skażenia wody w Wysokiej, Wysoczce, Bądeczu i Sędzińcu uprzejmie informuję.

W związku z tym, że korespondencja w sprawie w/w jest bardzo rozległa Zakład przekaze kserokopię pisma L.dz.1985/11/2022 z dnia 25.11.2022r. przekazanego do Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pile zawierające pełny opis zdarzenia przekazany w informacji dotyczącej wystąpienia przekroczenia oraz podjętych działań naprawczych. Jednocześnie Zakład przekazuje w załączeniu kserokopie protokołu z kontroli końcowej tematycznej w/w zdarzenia przeprowadzonej przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Pile przeprowadzonej w dniu 08.12.2022r. Pełna dokumentacja oraz korespondencja prowadzona pomiędzy stronami pozostaje do wglądu w tut. Zakładzie.

Załączniki: szt.2

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kierownik Zakładu

Szalska
mgr inż. Sylwia Szalska

L.dz.1985/11/2022

**Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna
Higiena Komunalna
al. Wojska Polskiego 43
64-920 Pila**

Dotyczy: Informacja o podjętych działaniach w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą jakości wody na wodociągu publicznym Wysoka

W związku z wystąpieniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych na wodociągu publicznym Wysoka Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przekazuje wyjaśnienia.

W dniu 04.11.2022r. Zakład powiadomił mieszkańców korzystających z zaopatrzenia w wodę z wodociągu publicznego Wysoka (m. Bądecz, Wysoka, Sędziniec, Wysoczka) o planowanej przerwie w dostawie wody w dniach 7 oraz 8 listopada 2022r. z powodu realizacji inwestycji na sieci wodociągowej w m. Wysoka (wodociąg publiczny Wysoka)

Realizacja inwestycji przez podmiot zewnętrzny wybrany w drodze przetargowej przez Miasto i Gminę Wysoka dotyczy budowania sieci wodociągowej oraz stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wodociągu Wysoka; lokalizacja teren za cmentarzem, przed zbiornikami retencyjnymi w m. Wysoka.

Roboty wykonywane w dniu 8 listopada br. dotyczyły wykonania przez Wykonawcę wcinki na sieci wodociągowej DN110 na kolektorze tłocznym pompownia wody Wysoka- kolektor tłoczny na Bądecz. Roboty te spowodowały wyłączenie okresowe wodociągu tylko dla m. Bądecz.

W dniu 8 listopada 2022r. roboty polegały na wykonaniu przez Wykonawcę wcinki na sieci wodociągowej grawitacyjnej PCV o średnicy DN250 biegnącej z zbiorników retencyjnych w kierunku miasta Wysoka. Wcinka polegała na rozcięciu rury wodociągowej, montażu trójnika oraz zasuwę i zamknięcia odcinka odpływu wody do stacji kontenerowej oraz uruchomienia pracy wodociągu.

Jednocześnie w dniu 08.11.2022r. w godzinach rannych otrzymaliśmy informację o awarii wody w m. Wysoka. W trakcie odcięcia dostawy wody została awaria usunięta przez tut. Zakład. Po uruchomieniu wodociągu do pracy zostały podjęte czynności dezynfekcji i płukania sieci.

Wobec powyższego Zakład pismem L.dz.1958/11/2022 zawiadomił PPSE o występujących działaniach oraz o planowanym sprawdzeniu jakości wody po wykonanych robotach w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody. Zasięg oddziaływania ustalono wg podanych lokalizacji. Z zasięgu wyłączono całkowicie z wodociągu m. Wysoczka, ponieważ rejon ten nie był narażony na oddziaływanie robót. Próby do badania zostały pobrane przez Laboratorium Biochemik w dniu 15.11.2022r. zakończone w dniu 18.11.2022r. i otrzymane sprawozdanie z wynikami badań w dniu 22.11.2022r. Następnie Zakład pismem L.dz.1977/11/2022 z dnia 22.11.2022r. o godz.14:20 za pośrednictwem

poczty e-mail poinformował PPIS w Pile o wystąpieniu przekroczeń parametrów jakości wody.

Wobec tego zakład przystąpił bezzwłocznie do kolejnych działań naprawczych w dniu 22.11.2022r. rozpoczął proces dezynfekcji wody zaplanowanej w harmonogramie od dnia 22.11.2022r. do dnia 24.11.2022r.

O wprowadzeniu dezynfekcji Zakład poinformował mieszkańców w dniu 23.11.2022r. godz.08:15 w systemie sms oraz w informacji umieszczonej na stronie internetowej www.zgkwysoka.pl oraz PPIS w Pile pismem L.dz.1979/11/2022 z dnia 23.11.2022r.

Następnie po przeprowadzonych rozmowach telefonicznych w dniu 23.11.2022r. z PPIS w Pile Zakład otrzymał informację o zamiarze wydania orzeczenia o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wysoka na podstawie otrzymanych badań wody. Badania te nie zostały poddane przez PPIS analizie po przez dopuszczenie wykonania powtórzenia badań w celu weryfikacji otrzymanych wyników i ich potwierdzenia.

Wobec tego Zakład poinformował pracowników PPIS w Pile w dniu 23.11.2022r. telefonicznie, że zostały zlecone próby do badania w dniu dzisiejszym przez Laboratorium badawcze Biochemik w Śmiłowie w celu potwierdzenia wyników badań jakości wody.

W dniu 23.11.2022r. o godz.14:07 Zakład odebrał pismo od PPIS w Pile za pośrednictwem platformy ePUAP zawiadomienie o wydaniu orzeczenia o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wysoka oraz informację o oczekiwaniu wypięnięcia komunikatu do udostępnienia publicznego dla mieszkańców.

W związku z powyższym o godz.15:16 wpłynął do Zakładu Komunikat nr 1 PPIS w Pile w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi celem poinformowania mieszkańców/odbiorców wody. Komunikat został umieszczony w dniu 23.11.2022r. na stronie internetowej Zakładu www.zgkwysoka.pl oraz na stronie Miasta i Gminy Wysoka www.gminawysoka.pl.

Jednocześnie wysłano informację do mieszkańców 4 miejscowości o zakazie spożywania wody do picia za pośrednictwem gminnego systemu sms oraz również za pośrednictwem megafonu dźwiękowego z nagraniem komunikatu, podawanego z samochodu udostępnionego przez Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

W celu zapewnienia niezbędnych zastępczych źródeł dostawy wody dla mieszkańców Zakład wynajął z MWIK z Piły beczkę z wodą do picia po przegotowaniu i udostępnił mieszkańcom.

Jednocześnie Zakład zakupił wodę w butelkach 5ltr ze sklepów spożywczych, którą również od dnia 23.11.2022r. udostępnia mieszkańcom zgodnie z wydaną informacją na stronie www.zgkwysoka.pl, www.gminawysoka.pl oraz za pośrednictwem systemu sms.

Beczka z wodą zdatną do picia po przegotowaniu zostaje udostępniana mieszkańcom w określonych godzinach po uprzednim zawiadomieniu w systemie sms. Natomiast dystrybucja wody w Zakładzie odbywa się mobilnie do osób niesamodzielnych i niemobilnych, natomiast pozostali mieszkańcy mają możliwość odbioru osobistego.

W dniu 24.11.2022r. po godz.16 Zakład otrzymał z Laboratorium Badawczego wstępne wyniki cząstkowe w zakresie dwóch parametrów mikrobiologicznych i przekazał informacje do PPIS w dniu 24.11.2022r. godz. 17.09 pismem L.dz.1983/11/2022 z dnia 24.11.2022r. na skrzynkę email monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl

Jednocześnie wyjaśniam, że woda pobrana do badań w punkcie dotyczącym osoby prywatnej dotyczyła punktu, który znajduje się na końcówce sieci wodociągowej jako ostatni budynek bez zamontowanego hydrantu na sieci wodociągowej. Ta sytuacja techniczna nie była znana w funkcjonowaniu wodociągu, ponieważ przed laty zostały wykonane prace odcięcia wodociągu na dalszym odcinku sieci i nie został ten stan zinwentaryzowany geodezyjnie powykonawczo. Na mapach posiadanych sieć biegnie zgodnie z starym przebiegiem. Konsekwencje końcówki sieci bez możliwości płukania mogą spowodować negatywne oddziaływania, jednak nie może stanowić próby reprezentacyjnej dla funkcjonowania całego wodociągu.

Ponadto na sieci wodociągowej zdarzają się awarie wodociągowe i wprowadzanie działań naprawczych eliminowało zawsze skutecznie występujące przekroczenia parametrów, dlatego czynnikiem decydującym w obecnej sytuacji wg oceny Zakładu były prace inwestycyjne prowadzone na sieci wodociągowej. Roboty te są wykonywane na podstawie zawartych umów przetargowych z wybranym Wykonawcą. Nadzór nad inwestycją sprawuje Urząd Miasta i Gminy Wysoka, który przekazuje plac budowy wykonawcy. Zakład nie ma bezpośredniego wpływu na organizację prowadzonych robót. Jest jedynie odbiorcą końcowym wykonanej inwestycji przekazanej z Urzędu do Zakładu. W trakcie robót otrzymuje jedynie informację o zamiarze wykonania określonych zadań typu konieczności wykonania wciniek do sieci wodociągowej bez informacji o przygotowanych działaniach naprawczych przywrócenia wodociągu do pracy. W tym wypadku wszelkie działania naprawcze Zakład przejął samodzielnie, ponieważ Wykonawca nie podjął żadnych czynności i dzisiaj również nie poczuwa się do odpowiedzialności. W przyszłości Zakład będzie blokował wykonywanie takich robót całkowicie prowadzonych bez procedury końcowego zapewnienia konsumentom należytej jakości dostarczanej wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej jako zarządca sieci wodociągowej podjął wszelkie możliwe działania naprawcze mające na celu zapewnienie konsumentom należytej jakości dostarczanej wody.

Jednocześnie w dniu 25.11.2022r. przekazałam wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka oraz Rady Miasta i Gminy Wysoka o zabezpieczenie środków na zakup beczki przeznaczonej do transportu wody pitnej stanowiące zastępcze źródło poboru wody.

Otrzymują:

1. Adresat monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl

Kierownik Zakładu
Szalska
mgr inż. Sylwia Szalska

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka office@gminwysoka.pl

zgkwysoka.kierownik@op.pl

Od: Sekcja Higieny Komunalnej - Monitoring Wody PSSE w Pile
<monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl>
Do: zgkwysoka.kierownik@op.pl
Wysłano: 25 listopada 2022 14:46
Temat: Przeczytane: Informacja o podjętych działaniach w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą jakości wody na wodociągu publicznym Wysoka

Twoja wiadomość

Do: Sekcja Higieny Komunalnej - Monitoring Wody PSSE w Pile
Temat: Informacja o podjętych działaniach w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą jakości wody na wodociągu publicznym Wysoka
Wysłano: piątek, 25 listopada 2022 14:41:49 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
została przeczytana: piątek, 25 listopada 2022 14:45:45 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w PILE
Aleja Wojska Polskiego 43
64 920 PILA
tel. 67 212-52-98, tel./fax 67 351-98-80
NIP 764-21-29-905

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.890.2022

Wysoka, 08.12.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Hannę Urbańską – Higiena Komunalna, Up. nr 24/2022

Joannę Polak – Higiena Komunalna, Up. nr 23/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej
ul. Szkolna 1
89 – 320 Wysoka, tel. tel. 67 287-10-09, fax 67 287-14-59

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg publiczny Wysoka
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Gospodarki Komunalnej
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 764-010-48-87/000996962

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Sylwia Szalska – Kierownik zakładu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/m)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 08.12.2022r. godz. 11:20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162 z późn. zm.)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 08.12.2022r. godz. 14:40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola tematyczna w związku z przekroczeniem bakteriologicznym na wodociągu publicznym Wysoka.
Kontrola sanitarno - techniczna urządzeń wodociągowych na wodociągu publicznym Wysoka.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 29.08.2013r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.60.2013.VIII ważne do dnia 29.08.2023r.
Opracowanie – inwestycja „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, wewnętrznej kablowej linii energetycznej i kontenerowej stacji podwyższania ciśnienia w Wysokiej na działkach 165/1, 165/3, 165/4, 163 obręb Wysoka.
Umowa nr U/9/Ś/2021z dnia 22.12.2021r. zawarta z Laboratorium Usługowo – Badawczym „Biochemik” Sp. z o.o., ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory na świadczenie usług laboratoryjnych, których istota polega na: pobieraniu próbek, przeprowadzaniu badań i analiz laboratoryjnych, pomiarów, sporządzaniu sprawozdań na okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Procedura postępowania w przypadku awarii wodociągowej z dnia 10.2008r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Mapka sytuacyjna projektu Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, wewnętrznej kablowej linii energetycznej i kontenerowej stacji podwyższania ciśnienia w Wysokiej na działkach 165/1, 165/3, 165/4, 163 obręb Wysoka.
Zdjęcia z etapów prowadzonej inwestycji udostępnione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej oraz zdjęcia wykonane w dniu kontroli przez pracowników PSSE w Pile.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/10, ZF/PT/HK/01/01/11

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej jest samorządowym zakładem budżetowym powołanym Uchwałą Nr XI/62/91 Rady Miasta i Gminy w Wysokiej z dnia 30.04.1991r. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu - wodociągu publicznego Wysoka. Ostatnia kontrola jakości wody przeprowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.11.2022r. wykazała przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Badanie jakości wody przeprowadzone zostało w związku z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi w dniach 07.11 - 08.11.2022r. oraz awarią na sieci wodociągowej ul. Kościuszki, Wysoka, która wystąpiła w dniu

08.11.2022r. Prowadzona inwestycja wykonana przez wykonawcę robót inwestycyjnych Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Przemysław Wojciechowski, Rąbczyn 107, 62-106 Rąbczyn dotyczyła budowania sieci wodociągowej oraz stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wodociągu Wysoka (lokalizacja teren za cmentarzem, przed zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Wysoka działki ewidencyjne o numerach 165/1, 165/3, 165/4, 163). W dniu 07.11.2022r. firma zewnętrzna dokonała wcinki na sieci wodociągowej DN110 na kolektorze tłoczonym pompowania wody Wysoka - kolektor tłoczony na Bądecz. Prace te spowodowały wyłączenie okresowe wodociągu tylko dla miejscowości Bądecz. (błędnie wpisana data w piśmie L.dz.1985/11/2022 z dnia 25.11.2022r.) W dniu 08.11.2022r. dokonano wcinki na sieci wodociągowej grawitacyjnej PCV o średnicy DN250 biegnącej z zbiorników retencyjnych w kierunku miasta Wysoka. Wcinka polegała na rozcięciu rury wodociągowej, montażu trójnika oraz zasuw i zamknięcia odcinka odpływu wody do stacji kontenerowej oraz uruchomienia pracy wodociągu. Jednocześnie w dniu 08.11.2022r. ZGK w Wysokiej otrzymało informacje od mieszkańców o awarii w m. Wysoka na ul. Kościuszki. Awaria na ul. Kościuszki polegała na pęknięciu rury PCV o średnicy DN 150. Miejsce awarii to końcówka sieci wodociągowej wodociągu publicznego Wysoka – w związku z powyższym płukanie sieci odbyło się z instalacji wewnętrznej budynku mieszkalnego na [REDAKTOWANE]. W związku z awarią oraz pracami inwestycyjnymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przeprowadził badanie jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w punktach zgodności oraz w nowo wyznaczonych punktach. Badania przeprowadzone w dniu 15.11.2022r. przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” w Śmiałowie. Na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w dniu 15.11.2022r. stwierdzono:

- sieć [REDAKTOWANE] (punkt zgodności) – bakterie grupy coli > 80jtk/100ml,
- sieć [REDAKTOWANE] Wysoka (nowo wyznaczony punkt ze względu na awarię) – bakterie grupy coli 64/100ml,
- sieć ul. [REDAKTOWANE] (nowo wyznaczony punkt ze względu na awarię) – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300jtk/1ml, Escherichia coli 4 jtk/100ml, bakterie grupy coli 52jtk/100ml,
- sieć [REDAKTOWANE] (punkt zgodności) – bakterie grupy coli > 80jtk/100ml,
- sieć [REDAKTOWANE] (punkt zgodności) – bakterie grupy coli 16 jtk/100ml.

Sprawozdania z badań wody wraz z harmonogramem działań naprawczych (pismo L.dz. 1958/11/2022 z dnia 22.11.2022r.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przesłał za pomocą e-mail do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile w dniu 22.11.2022r. – powyższy e-mail przesłano z potwierdzeniem odczytania. W dniu 22.11.2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej nie uzyskał od Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile potwierdzenia odczytania. Powyższe sprawozdania z badań jakości wody wraz z harmonogramem odebrane zostały przez pracowników Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile w dniu 23.11.2022r. Po zapoznaniu się z wynikami badań w dniu 23.11.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile wydał:

- orzeczenie stwierdzające brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wysoka ze względu na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h (ON-HK.903.1.566.2022 z dnia 23.11.2022r.)
- komunikat informujący o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wysoka, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wysoka, Wysoczka, Bądecz, Sędziniec. Komunikat nr 1 z dnia 23.11.2022r.
- pismo informujące o zakazie spożywania wody oraz zobowiązujące administratora do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia. (ON-Hk.903.1.566.2022 z dnia 23.11.2022r.)

Powyższe pisma przesłano również do Burmistrza Miasta i Gminy w Wysokiej. Działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile prowadzone były również za pomocą rozmów telefonicznych z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Działania naprawcze, zawarte w harmonogramie przesłanym od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, przewidywały dezynfekcję wody w dniach 22.11.2022r. do 24.11.2022r. – w trakcie rozmowy telefonicznej z panią Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej uzyskano informacje, że w dniu 23.11.2022r. Laboratorium Usługowo - Badawcze „Biochemik” pobierze próbki wody do badań. Na dzień

23.11.2022r. zgodnie z harmonogramem planowana była dezynfekcja wody. Po analizie podjętych decyzji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile w dniu 24.11.2022r. pobrali próbki wody w ramach kontroli urzędowej w celu sprawdzenia jakości wody oraz zawartości chloru w wodociągu publicznym Wysoka. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej poinformował konsumentów o zakazie spożywania wody za pomocą sms oraz obwieszczenia na stronie internetowej www.zgkwysoka.pl oraz www.gminawysoka.pl. W celu zapewnienia zastępczego źródła wody dla mieszkańców Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej pozyskał beczkowóz z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile oraz udostępnił wodę w opakowaniach jednostkowych. W dniu 26.11.2022r. na podstawie próbek pobranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w dniu 23.11.2022r. oraz próbek pobranych przez pracowników Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile w dniu 24.11.2022r. wydał:

- orzeczenie stwierdzające przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wysoka (ON-HK.903.1.566.2022 z dnia 26.11.2022r.)
- komunikat informujący o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wysoka, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wysoka, Wysoczka, Bądecz, Sędziniec. Komunikat z dnia 23.11.2022r.

Planowany termin zakończenia prac inwestycyjnych to 22.12.2022r. - pozostały prace na powierzchni związane z uruchomieniem stacji kontenerowej oraz prace porządkowe. W dniu kontroli na placu budowy nie stwierdzono obecności pracowników firmy wykonującej inwestycję. Ustalono, że w ramach kontroli wewnętrznej zostaną pobrane próbki wody z wodociągu publicznego Wysoka w terminie do dnia 15.12.2022r. Badania jakości wody zostaną wykonane przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” w Śmitowie. Sprawozdania z badań zostaną niezwłocznie przekazane do PSE w Pile. W trakcie kontroli oceniono umowę zawartą pomiędzy Laboratorium Usługowo-Badawczym „Biochemik” w Śmitowie a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wysokiej. Zewnętrzne laboratorium wykonujące badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej przekazuje sprawozdania z badań za pomocą platformy B2B. Brak informacji telefonicznej ze strony laboratorium w przypadku przekroczeń bakteriologicznych. W trakcie kontroli poinformowano o obowiązkach wynikających z prowadzonej kontroli wewnętrznej tj. informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora oraz burmistrza o przekroczeniach wartości parametrycznych w terminach zgodnych z §6, pkt 2. Udostępniono alarmowy numer telefonu PSE w Pile 693-450-561 w przypadku wystąpienia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców gminy Wysoka. Nie stwierdzono zagrożenia mogącego mieć wpływ na jakość wody. Uzyskano informację, że przed zaistnieniem sytuacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej nie wpłynęła od konsumentów żadna skarga na jakości dostarczanej wody. Pomieszczenia obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Wysokiej w dobrym stanie sanitarno-porządkowym. Urządzenia uzdatniające w dobrym stanie technicznym.

Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z podpisanym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile protokołem uzgodnień. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane 29.08.2013r. decyzją Starosty Piłskiego Nr ŚR.6341.60.2013.VIII na okres do dnia 28.08.2023r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Ujęcie wody oparte na trzech studniach (studnia Sw-1 o głębokości 70,0 (nieczynna), studnia Sw-1a o głębokości 76,0 m i studnia Sw-2 o głębokości 76,0 m) zlokalizowanych na działce nr 165/1, obręb Wysoka, gmina Wysoka. Studnie w dobrym stanie technicznym, znajdują się w strefie ochrony bezpośredniej i zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi. Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. Wodociąg zaopatruje 4 miejscowości: Wysoka, Sędziniec, Bądecz oraz Wysoczka. Liczba ludności zaopatrywanej 3495 osób, dobową produkcją za 2021r. 450 m³/dobę, długość sieci wodociągowej 37,3996km.

Na terenie SUW nie stwierdzono obecności substancji mogących mieć wpływ na jakość ujmowanej wody. Pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym Obsługa Stacji Uzdatniania: kontrola procesów uzdatniania prowadzona przez 2 pracowników, którzy zajmują się kontrolą ciśnienia wody, ciśnieniem powietrza, dokonywaniem odczytów dobowych, kontrolą szczelności sieci oraz utrzymaniem porządku na terenie SUW. Płukanie filtrów prowadzone automatycznie co 1500m³ (ok. co 3 dzień). Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb podchlorynem sodu. Stacja uzdatniania wody Wysoka posiada urządzenia uzdatniające: 3 filtry pośpieszne zamknięte, 1 aerator

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznane się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Zakład Gospodarki Komunalnej
W WYSOKIEJ
89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1
NIP 764-010-48-87
tel. 67.287.10.09, tel./fax.67.287.14.59.....

Kierownik Zakładu
Sylwia Szalska
mgr inż. Sylwia Szalska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pile**

Joanna Polowicz Hanna Urbaniak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 08.12.2022r.

Kierownik Zakładu
Sylwia Szalska
mgr inż. Sylwia Szalska

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** załącznik: Ocena stanu sanitarnego
urządzenia wodociągowego ZF/PT/HK/01/01/10 oraz ZF/PT/HK/01/01/11
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia
do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

oraz zasysacze liniowe. Wodociąg publiczny wysoka posiada 9 zbiorników retencyjnych zlokalizowany w miejscowości Wysoka na działce ewidencyjnej o numerze 165/1 m. Wysoka.

Prowadzone są okresowe pomiary wydajności poziomu zwierciadła wody w studniach. Kontrola poziomu zwierciadła wody w studniach 2 x w roku.

Przypomniano o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w szczególności terminowości dostarczania wyników badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, ocen higienicznych na zastosowanie nowych materiałów lub wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody oraz o obowiązku informowania PPIIS w Pile o zaistniałych awariach wodociągowych.

Na terenie obiektu przestrzega się zapisów dotyczących zakazu palenia tytoniu, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021r., poz. 279).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy.

a).....

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

W przypadku istotnych przekroczeń wartości parametrycznych w sprawozdaniach z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej zaleca się kontakt telefoniczny z pracownikami PSSE w Pile.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. Wniesiono/ ~~nie wniesiono~~** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~nie naniesiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/ ~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

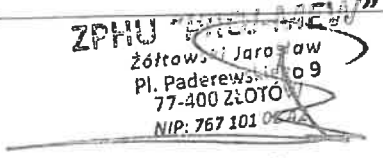
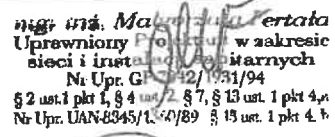
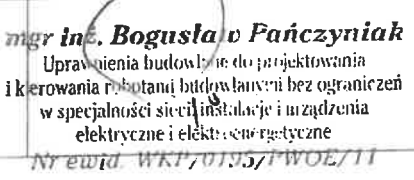
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa ~~skorzystała/~~nie skorzystała**

ZPHU „PROJ-MEW” Jarosław Żółtowski
USŁUGI PROJEKTOWE w ZAKRESIE
MELIORACJI – WODOCIĄGÓW – KANALIZACJI

77-400 Złotów
Plac Paderewskiego 9

INWESTYCJA OBIEKT	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, wewnętrznej kablowej linii energetycznej i kontenerowej stacji podwyższania ciśnienia w Wysokiej na działkach nr 165/1, 165/3, 165/4, 163 obręb Wysoka	
	GINA WYSOKA , m. Wysoka	
	Działki ewidencyjne o numerach: 165/1, 165/3, 165/4, 163 w miejscowości Wysoka , gm. Wysoka Jednostka ewidencyjna: - identyfikator : 301909_4 - nazwa : Wysoka - Miasto Obręb ewidencyjny: - identyfikator : 301909_4.0001 - nazwa : Miasto Wysoka	
INWESTOR	MIASTO I GMINA WYSOKA Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka	
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe	
STADIUM	ZGŁOSZENIE BUDOWY ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ – OPRACOWANIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA	
OPRACOWAŁ	ZPHU „PROJ-MEW” Jarosław Żółtowski USŁUGI PROJEKTOWE w ZAKRESIE MELIORACJI – WODOCIĄGÓW – KANALIZACJI 77-400 Złotów, Plac Paderewskiego 9	
PROJEKTOWAŁ BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Małgorzata Fertala spec. instalacyjno-Inżynierska w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu upr. GP.7342/1931/94	
PROJEKTOWAŁ ELEKTRYCZNA	mgr inż. Bogusław Pańczyniak spec. sieci, instalacje i urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne upr. WKP/0195/PWOE/11	
DATA OPRACOWANIA	Czerwiec 2021 r.	

EGZEMPLARZ 3

